


Esempi di impianto

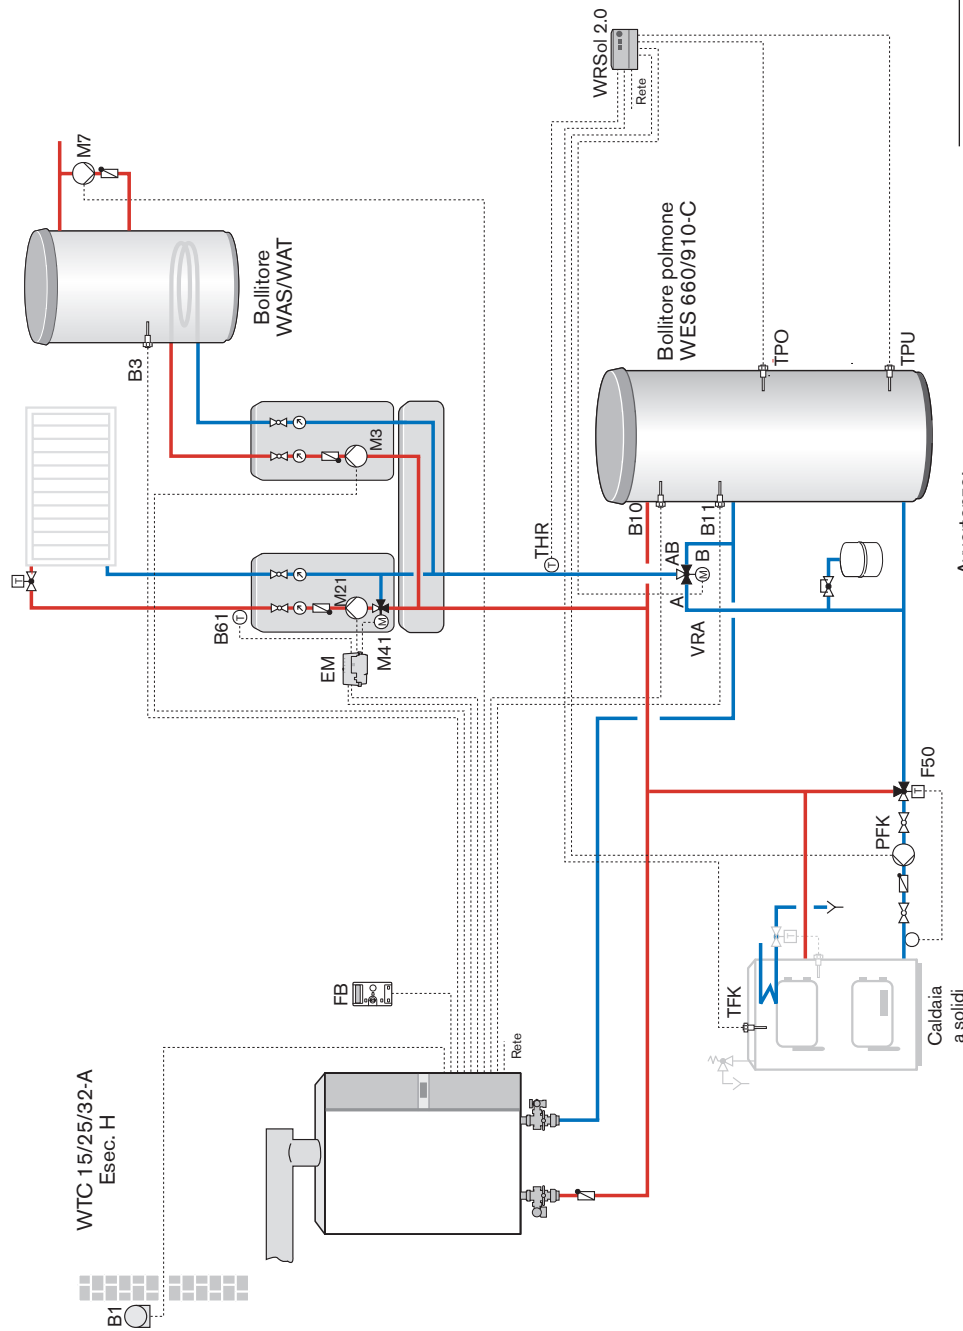

Legenda:

FB: telecomando WCM-FB
 EM: modulo di ampliamento WCM-EM
 B1: sonda esterna
 B3: sonda bollitore
 B10: sonda polmone superiore
 B11: sonda polmone inferiore
 B61: sonda mandata circuito risc.
 M3: pompa caricamento bollitore su MFA
 M7: pompa ricircolo su VA

M21: pompa circuito

M41: miscelatore circuito riscaldamento

TPO: sonda polmone superiore

TPU: sonda polmone inferiore

THR: sonda temperatura ritorno riscald.

TFK: sonda temperatura caldaia a solidi

PFK: pompa caldaia a solidi

F50: valvola termostatica innalzamento ritorno caldaia a solidi

VRA: valvola deviatrice innalzamento ritorno

Avvertenze:

1. WRSol 2.0 Variante 42
2. Con commutazione del ritorno viene evitato che con il funzionamento della WTC venga riscaldata la parte inferiore del polmone.

Schema impianto campione

Nome	VU	Schema:
		WTC 15/25/32-A
Data	04.08.05	H-FePuWwMk

Il presente esempio di impianto va inteso come schema campione non impegnativo, senza pretesa di completezza. Per la stesura di un progetto definitivo, rivolgersi ad uno studio termotecnico.